


UKR Fier



FIER
Patos
Roskovec
Mallakastër

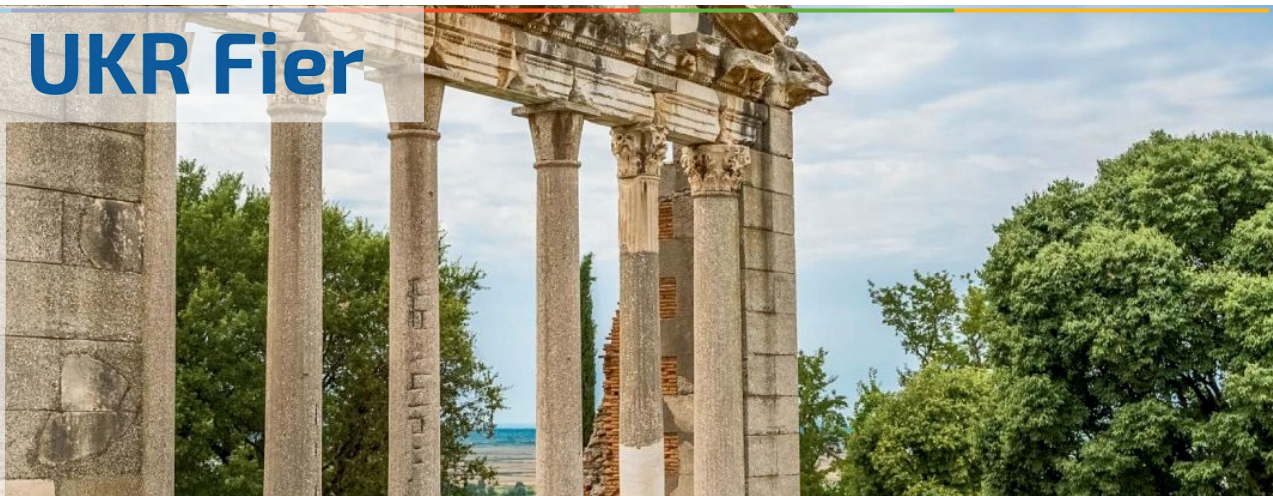

UKR Fier - 12.4 milionë EUR Masat e Investimit WPIP / MIP V



Në Fier, investimi prej 12.4 milionë Euro WPIP / MIP V ofron rrjete të reja të furnizimit me ujë, një sistem të ri dhe të përmirësuar të shpërndarjes së ujit dhe mbikëqyrjes e kontrollit të konsumit, një stacion të ri pompimi në Karafaj për sigurimin e furnizimit me ujë 24/7 për qytetarët, si dhe një sistem të ujërave të ndotura të rehabilituar dhe të përmirësuar.


Falë mbështetjes së Bashkëpunimit Financiar Gjerman përmes KfW, Bashkimit Evropian, SECO dhe Qeverisë Shqiptare, nëpërmjet Programit WPIP / MIP V, rreth 49,000 qytetarë si dhe numri në rritje i vazhdueshme i turistëve po përfitojnë nga infrastruktura e re dhe e përmirësuar.



Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujit të pijshëm



- Furnizimi dhe instalimi i rreth 22 km tubacione
- Janë instaluar 1550 lidhje të reja të furnizimit me ujë
- Rreth 1,700 matës të rinj individualë të ujit janë instaluar në Fier

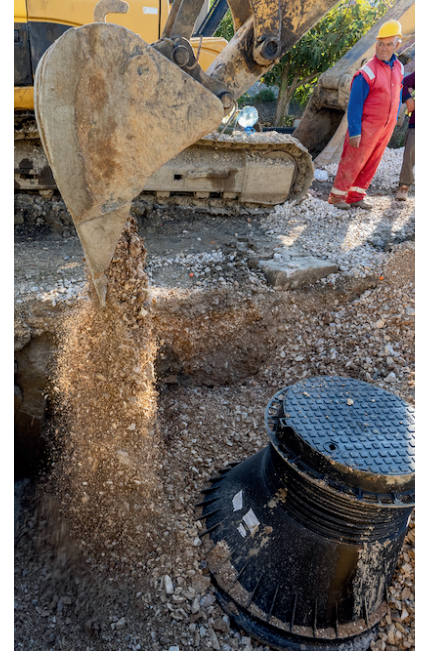

Matësat individualë të ujit për familjet janë thelbësorë për faturimin e drejtë, transparent dhe të bazuar të konsumit të ujit.



Prerja e asfaltit për përgatitjen e vendosjes së tubave të ujit.

Material mbushës për finalizimin e instalimit të rrjetit të grumbullimit të ujit.



Fusha e puseve Karafaj - ndërtimi i stacionit të ri të pompimit



Punimet për stacionin e ri të pompimit Karafaj u hapën zyrtarisht nga përfaqësues të lartë të Qeverisë Shqiptare dhe përfaqësues të donatorëve të Gjermanisë, Zvicrës dhe Bashkimit Evropian.



Po instalohen pompa të reja uji duke siguruar disponueshmërinë e ujit 24/7 për Fierin.




Tetor 2025: Ndërtimi i stacionit të ri të pompimit është thujse i përfunduar.


Në Mars 2024 filluan punimet në stacionin e pompimit. Stacioni i ri i pompimit Karafaj do të sigurojë ujë të pijshëm të pastër dhe të sigurt 24/7 për qytetarët e Fierit.




Monitorimi i kompjuterizuar për kontrollin e rrjetit të ujit dhe reduktimin e humbjeve të ujit

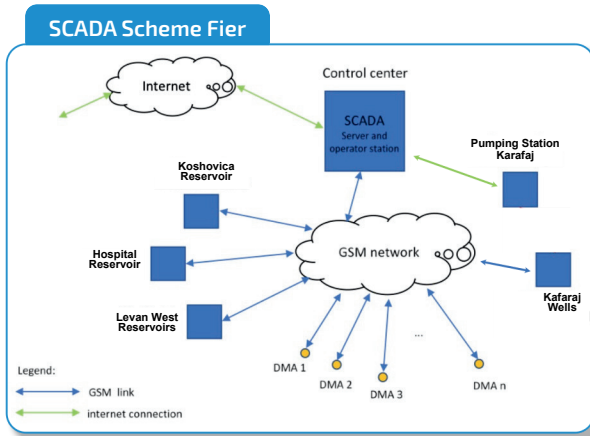

DMA - 'Zona e Matjes së Distriktit': matësat e ujit instalohen në tubat kryesore për të krahasuar konsumin e ujit të të gjithë matësve shtëpiakë të lidhur me sasinë e matur nga matësi përkatës i distriktit. Kjo tregon rrjedhjet e ujit dhe/ose lidhjet e paligjshme.

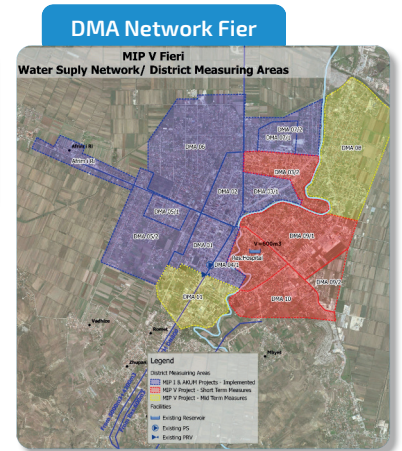

Përmirësimi i sistemit DMA përmirëson kontrollin e rrjetit dhe redukton humbjen e ujit. Implementimi i një sistemi SCADA ("Supervisory Control and Data Acquisition") mundëson monitorimin në kohë reale të të gjithë elementëve përkatës të sistemit të ujit të pijshëm të Fierit: monitorimi dhe kontrolli i rezervuarëve, fushave të puseve dhe rrjeteve të shpërndarjes së ujit. Çdo problem mund të identifikohet menjëherë nga sensorët e rrjedhës dhe presionit dhe shfaqet në ekranin e kompjuterit.



Rrjeti i ujërave të ndotura



Tuba kolektorë kryesorë të mëdhenj për grumbullimin e ujërave të ndotura.

Rehabilitimi dhe rrjet i ri: vendosja e mbi 8.5 km rrjet të ujërave të ndotura dhe afro 700 lidhje të reja në rrjet.




Rreth 700 familje janë lidhur rishtazi me sistemin publik të kanalizimeve të Fierit.

Punimet e ndërtimit për stacionin e ri të pompimit të ujërave të ndotura në Çeligradë kanë filluar në fillim të vitit 2025. Ky stacion pompimi do të sigurojë funksionimin pa probleme të sistemit të ujërave të ndotura.

WPIP / MIP V në total – masa e investimit prej 145.7 milionë eurosh për 6 shoqëri rajonale të ujësjellës-kanalizimeve

Programi WPIP / MIP V mbështet 6 shoqëri rajonale të ujësjellës-kanalizimeve


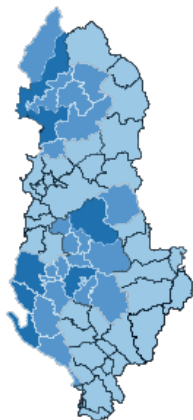


- **UKR Berat** që përfshin Dimalin, Kuçovën, Poliçanin dhe Skraparin
- **UKR Elbasan** që përfshin Belshin, Cërrikun, Gramshin, Librazhdin dhe Peqinin
- **UKR Fier** që përfshin Mallakastrën, Patosin dhe Roskovecin
- **UKR Lezhë** që përfshin Kurbinin dhe Mirditën
- **UKR Shkodër** që përfshin Fushë-Arrëzin, Malësinë e Madhe, Pukën dhe Vau i Dejës
- **UKR Vlorë** që përfshin Himarën dhe Selenicën

Rezultatet dhe përfitimet e pritura nga WPIP / MIP V

Bashkëpunimi Financiar Gjerman përmes KfW	Hua	80 milionë EURO
Qeveria Gjermane	Grant	9 milionë EURO
EU IPA	Grant	43.4 milionë EURO
SECO	Grant	13.3 milionë EURO

Rezultatet dhe përfitimet e pritura nga WPIP / MIP V



100% mbulim i **Kostove Operative Direkte**;
Ulja e humbjeve të ujit;
Plane tarifore të përshtatura;
Përmirësim i faturimit,
norma e mbledhjes mbi
85% në mënyrë të vazhdueshme;
Përmirësim i verifikuar i **qeverisjes së mirë**;

Rritja e **sistemit mbrojtës nga reshjet e shiut** për 30,000 persona në Lezhë

152,000 banorë të lidhur në mënyrë efektive me rrjetin operativ të mbledhjes së **ujërave të ndotura me sisteme të centralizuara trajtimi**, të monitoruara sipas direktivave të BE-së

Rritje në mënyrë efektive të lidhjeve në rrjetin e ri ose ekzistues të ujit të pijshëm.
Rritje e mesatares së orëve të **furnizimit me ujë nga 13 në 16 orë në ditë**.

